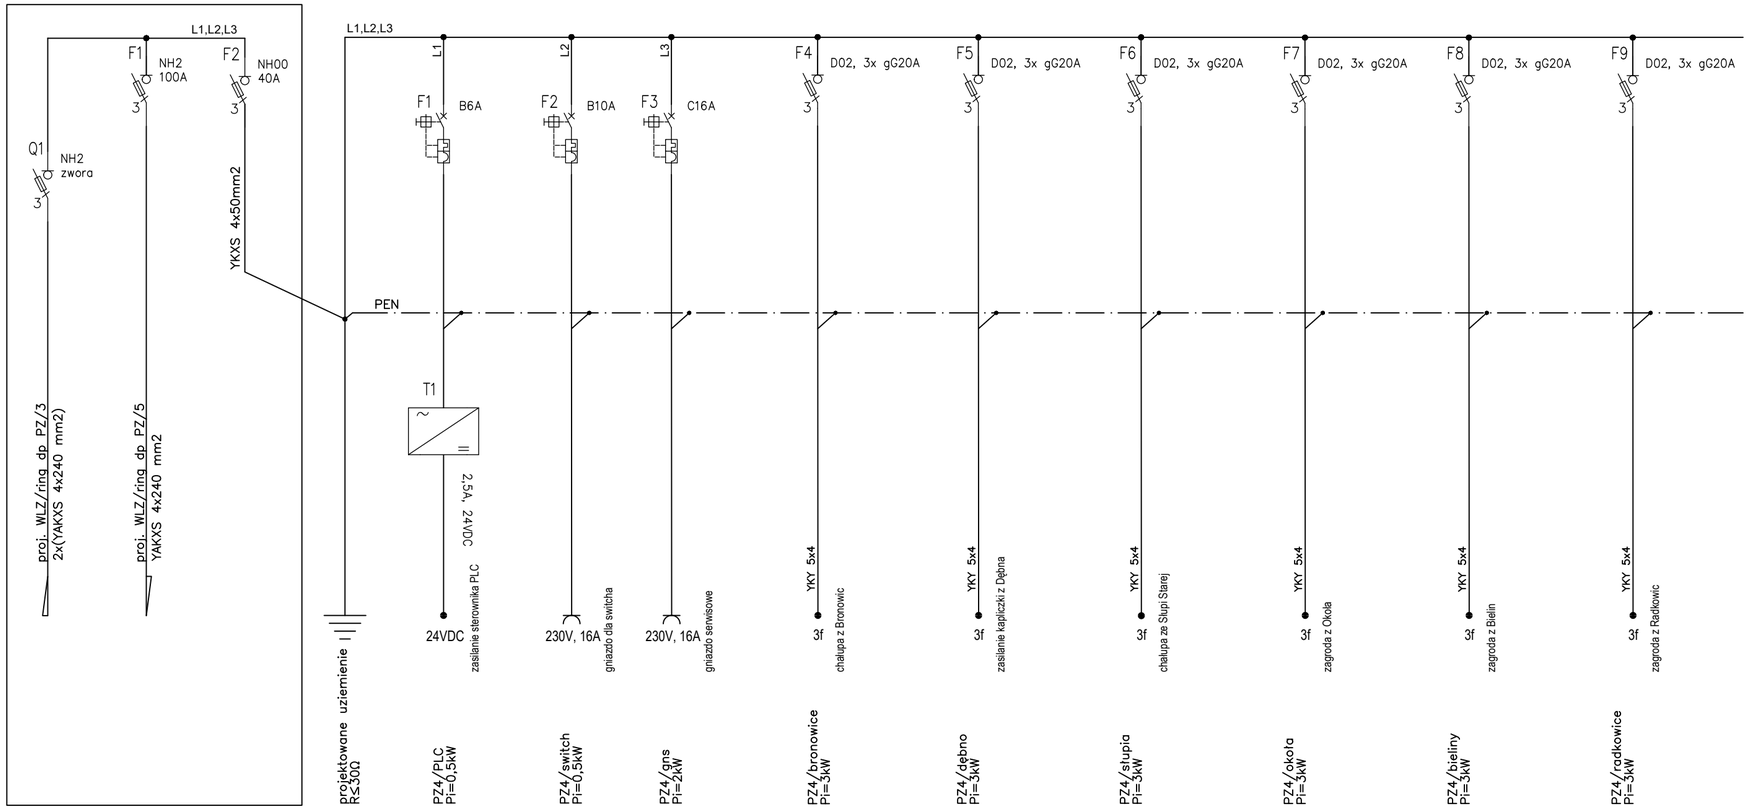

UWAGA:
zabezpieczenia typu NH2 zabudować w odzielniej obudowie(złączu kablowym) na rozłacznikach listwowych 400A z możliwością zamocowania conajmniej 2 przewodów o przekroju 240mm2 w każdym zacisku. zabezpieczenie typu NH00 zabudować w wykonaniu rozłącznika listwowego montowanego na szynach miedzianych

BILANS MOCY TABLICY PZ/4

Pi=21kW – moc zainstalowana
kj=1 – wsp. zapotrzebowania
Ps=21kW – moc szczytowa
Un=230/400V, cos fi=0,93; In=33,7A

UWAGA:
Ochrona przed porażeniem samoczynne wyłączenie zasilania, cewki styczników do zasilania punktów PG zasilić na stałe z projektowanego zasilacza.

Sygnały sterownicze cewek styczników wyprowadzić na listwę sygnałową "XBMS" (zastosować złączki sprężynowe). Na tym etapie inwestycji z uwagi na brak układu sterowania, wszystkie cewki należy zasilić na stałe z zasilacza.

inwestycja

SKANSEN W TOKARNI

pełna nazwa inwestycji

Przebudowa istniejącej sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarnii

faza

PW - projekt wykonawczy

inwestor

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-052 Kielce

lokalizacja

Park Etnograficzny
Tokarnia 303, 26-060 Chęciny, działka nr 1682

projektant

semter
Semter sp z o.o.
Trzcianki ul. Jodłowa 17, 26-052 Nowiny
tel.: 41 3669950

projektował
MGR INŻ. KAMIL SZUSTER, NR UPR. SWK/0118/PBE/16
uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń

sprawdził
MGR INŻ. ADAM SZUSTER, NR UPR. SWK/0299/PWBE/21
uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń

opracował / *developed*
MGR INŻ. KAROL SZUSTER

branża	rysunek		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	schemat punktu zasilającego PZ/4		
data	symbol	rewizja	skala
wrzesień 2022	E-404-PW	B	

PRZEDMIOTOWY PROJEKT (utwór architektoniczny) JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM-USTAWA Z DNIA 4 LUTY 1994R (DZ.U.NR.24 Z DNIA 23 LUTY 1994R)ZWIELOKROTNIENIE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAŻ LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZENIE DO OBROTU A TAKŻE OPRACOWANIE W FORMIE PROJEKTU TECHNICZNEGO(WYKONAWCZEGO) BEZ ZGODY AUTORA JEST WZBRONIONE